2025 年 12 月度　産業廃棄物処理施設維持管理記録

1. 管理型最終処分場

(1) 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種　類	数　量
燃え殻	369 t
汚泥	5,229 t
廃プラスチック類	294 t
紙くず	1 t
木くず	3 t
繊維くず	2 t
ゴムくず	0 t
金属くず	17 t
ガラ・コン・陶くず	353 t
がれき類	891 t
廃油（タールピッチ）	0 t
動植物残さ	0 t
鉱さい	49 t
ばいじん	103 t
コンクリート固化物	0 t
廃石綿等	339 t
建設混合廃棄物	0 t
合計	7,650 t

小数点以下四捨五入

(2) 水質検査の実施状況と措置

事　項	地　下　水			放　流　水
採取場所	E 井戸	F1 井戸	F2 井戸	放流池
採取年月日	2025年 12 月 16 日	2025年 12 月 16 日	2025年 12 月 16 日	2025年 12 月 16 日
分析結果が得られた日	2026年 1 月 23 日	2026年 1 月 23 日	2026年 1 月 23 日	2026年 1 月 23 日
塩化物イオン濃度	1.6 mg/l	4.0 mg/l	4.2 mg/l	―
水素イオン濃度				7.3
生物化学的酸素要求量				1.6 mg/l
化学的酸素要求量				29 mg/l
浮遊物質量				1 mg/l未満
窒素含有量				7.1 mg/l
その他				
異状の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

採取場所の位置は別図に示す

(3) 施設の点検

事　項	擁　壁　等	遮　水　工	調　整　池	浸出液処理設備	導水管等
点検日	2025年 12 月 22 日	2025年 12 月 22 日	2025年 12 月 22 日	2025年 12 月 22 日	2025年 12 月 22 日
異状の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

この点検記録は、管理型最終処分場及び安定型最終処分場の点検記録である。

2. 安定型最終処分場

(1) 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種　類	数　量
廃プラスチック類	0 t
ゴムくず	0 t
金属くず	0 t
ガラ・コン・陶くず	0 t
がれき類	0 t
合計	0 t

(2) 水質検査の実施状況と措置

事　項	浸　透　水
採取場所	配管出口
採取年月日	2025年 12 月 16 日
分析結果が得られた日	2026年 1 月 23 日
化学的酸素要求量	6.8 mg／l
異状の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年　月　日

(3) 展開検査

実施回数	0 回／月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着等が認められた年月日	年　月　日

～別図～ 地下水・放流水等の採取場所

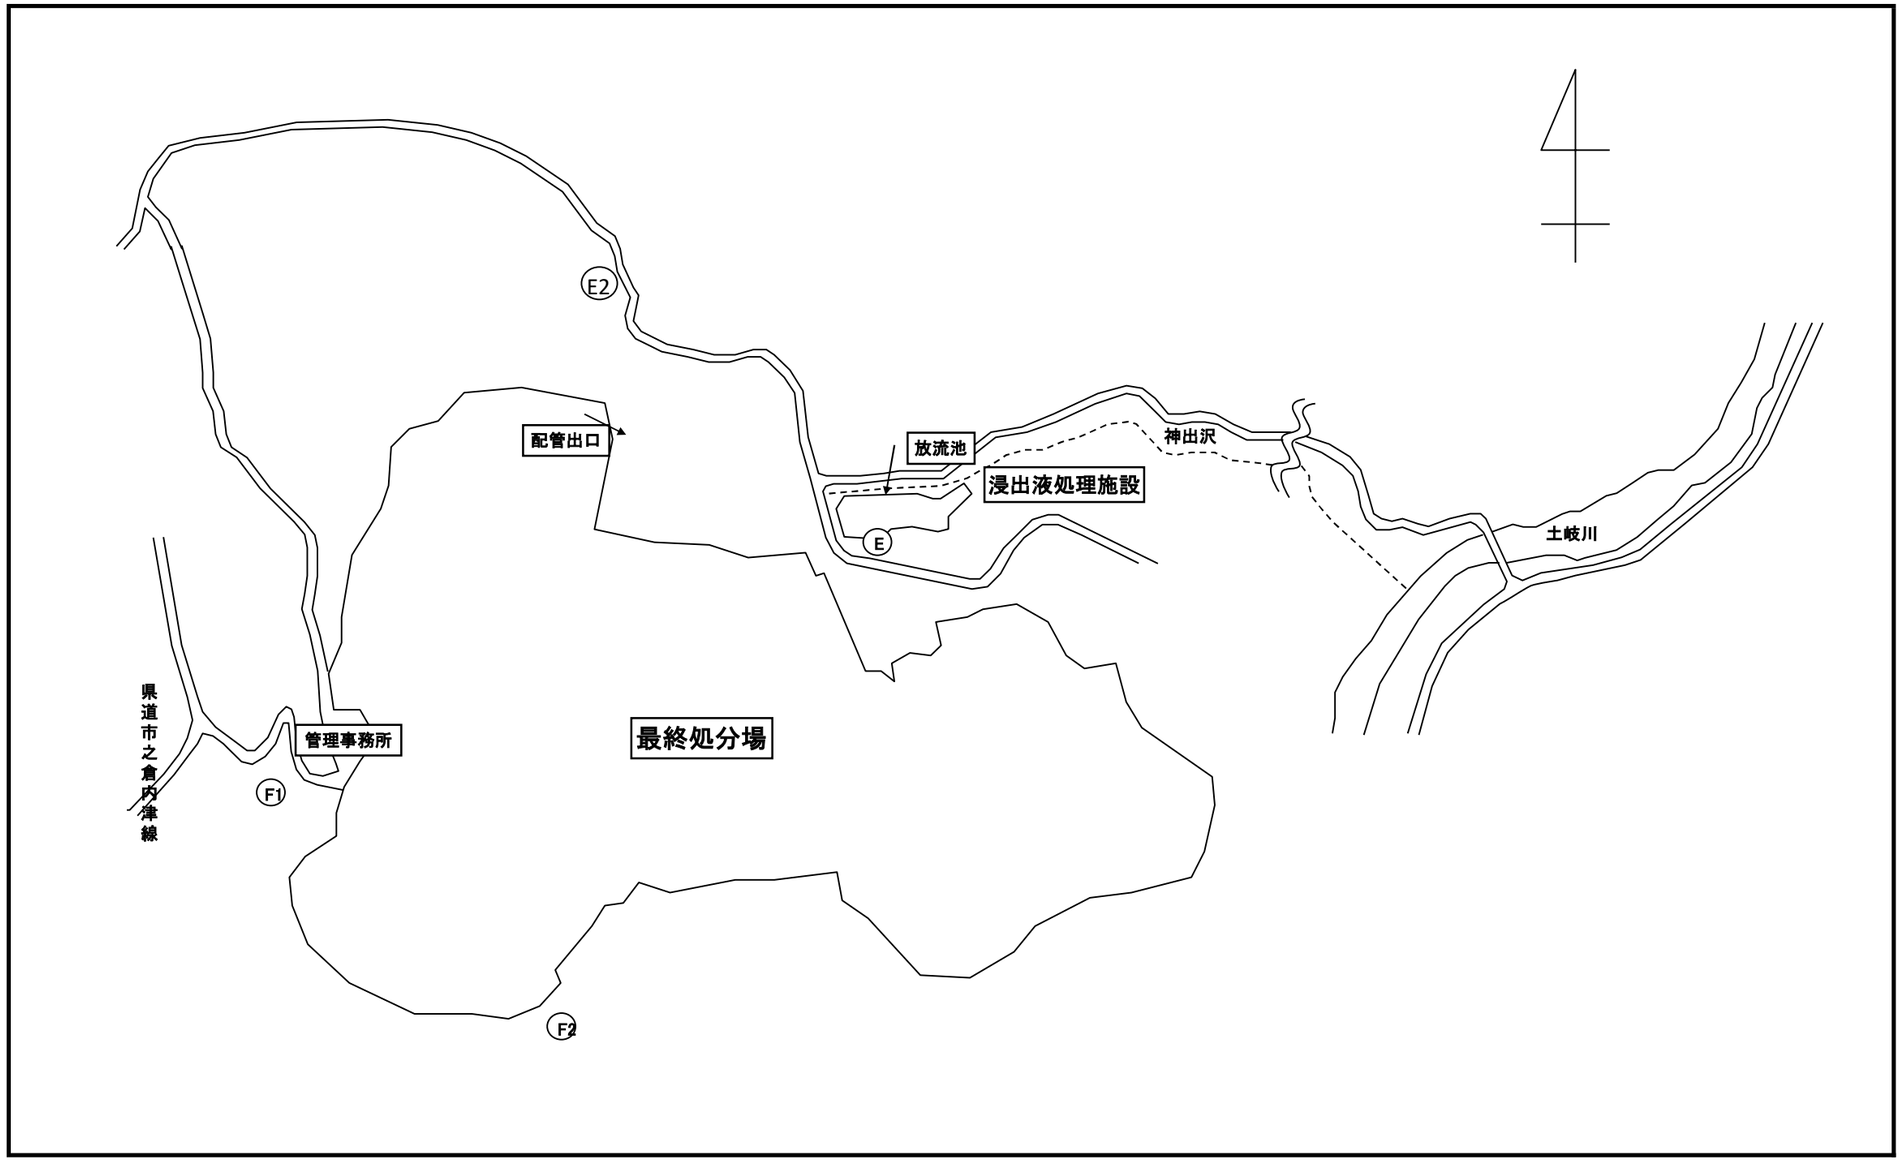

水質検査結果

地下水					安定型浸透水
採取場所	E 井戸	E2 井戸	F1 井戸	F2 井戸	配管出口
採取年月日	2025 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 16 日
分析結果が得られた日	2026 年 1 月 23 日	2026 年 1 月 23 日	2026 年 1 月 23 日	2026 年 1 月 23 日	2026 年 1 月 23 日
アルキル水銀	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満
総水銀	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満
カドミウム	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
鉛	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満
六価クロム	0.01 mg/l 未満	0.01 mg/l 未満	0.01 mg/l 未満	0.01 mg/l 未満	0.01 mg/l 未満
砒素	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満
全シアン	0.1 mg/l 未満	0.1 mg/l 未満	0.1 mg/l 未満	0.1 mg/l 未満	0.1 mg/l 未満
ポリ塩化ビフェニル	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満
ジクロロメタン	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
四塩化炭素	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満
1･2－ジクロロエタン	0.0004 mg/l 未満	0.0004 mg/l 未満	0.0004 mg/l 未満	0.0004 mg/l 未満	0.0004 mg/l 未満
1･1－ジクロロエチレン	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
1･2－ジクロロエチレン	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満	0.004 mg/l 未満
1･1･1－トリクロロエタン	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満	0.0005 mg/l 未満
1･1･2－トリクロロエタン	0.0006 mg/l 未満	0.0006 mg/l 未満	0.0006 mg/l 未満	0.0006 mg/l 未満	0.0006 mg/l 未満
1･3－ジクロロプロペン	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満
チウラム	0.0006 mg/l 未満	0.0006 mg/l 未満	0.0006 mg/l 未満	0.0006 mg/l 未満	0.0006 mg/l 未満
シマジン	0.0003 mg/l 未満	0.0003 mg/l 未満	0.0003 mg/l 未満	0.0003 mg/l 未満	0.0003 mg/l 未満
チオベンカルブ	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
ベンゼン	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満	0.001 mg/l 未満
セレン	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満	0.002 mg/l 未満
1･4－ジオキサン	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満	0.005 mg/l 未満
クロロエチレン	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満	0.0002 mg/l 未満

放流水	
採取場所	放流池
採取年月日	2025 年 12 月 16 日
分析結果が得られた日	2026 年 1 月 23 日
アルキル水銀化合物	0.0005 mg/l 未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 mg/l 未満
カドミウム及びその化合物	0.001 mg/l 未満
鉛及びその化合物	0.005 mg/l 未満
有機燐化合物	0.01 mg/l 未満
六価クロム化合物	0.01 mg/l 未満
砒素及びその化合物	0.005 mg/l 未満
シアン化合物	0.1 mg/l 未満
ポリ塩化ビフェニル	0.0005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.002 mg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/l 未満
ジクロロメタン	0.002 mg/l 未満
四塩化炭素	0.0002 mg/l 未満
1･2－ジクロロエタン	0.0004 mg/l 未満
1･1－ジクロロエチレン	0.002 mg/l 未満
シス－1･2－ジクロロエチレン	0.004 mg/l 未満
1･1･1－トリクロロエタン	0.0005 mg/l 未満
1･1･2－トリクロロエタン	0.0006 mg/l 未満
1･3－ジクロロプロペン	0.0002 mg/l 未満
チウラム	0.0006 mg/l 未満
シマジン	0.0003 mg/l 未満
チオベンカルブ	0.002 mg/l 未満
ベンゼン	0.001 mg/l 未満
セレン及びその化合物	0.002 mg/l 未満
1･4－ジオキサン	0.039 mg/l
ほう素及びその化合物	20 mg/l
ふつ素及びその化合物	0.7 mg/l
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	3.4 mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	1 mg/l 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	1 mg/l
フェノール類含有量	0.005 mg/l 未満
銅含有量	0.06 mg/l
亜鉛含有量	0.06 mg/l
溶解性鉄含有量	0.04 mg/l
溶解性マンガン含有量	0.34 mg/l
クロム含有量	0.01 mg/l 未満
大腸菌数	1 CFU/ml 未満
燐含有量	0.03 mg/l

※ダイオキシン類の結果については、2026年1月度の維持管理記録と共に掲載予定。